



X. Mango LIGHT założyć oświetlenie na górę grzejnika. / **Mango LIGHT put a light on top of the radiator.**

XA.

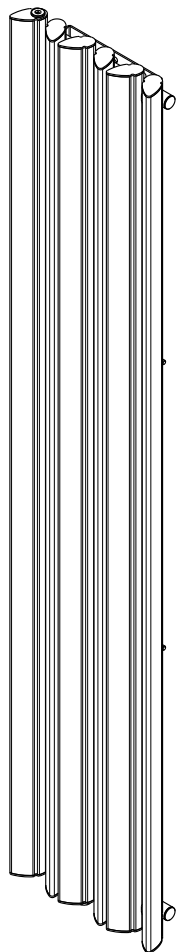

XB.

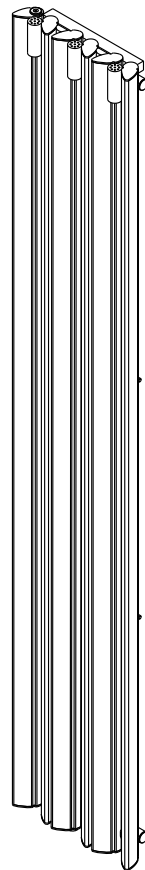

XI. Podłączyć wtyczkę przyłączy czołowych do gniazda sieciowego z bolcem uziemiającym. Napięcie zasilania 230V 50Hz. / **Plug in to the socket with a grounding pin. Power supply 230V, 50Hz.**

MANGO

MANGO LIGHT

Podłączenie grzejnika do instalacji C.O. powinien dokonać doświadczony instalator.
UWAGA!: Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego wynoszącego 6 barów.


Zabrudzenia powierzchni usuwać miękką, czystą, lekko wilgotną, bawełnianą szmatką.
UWAGA!: do mycia powierzchni nie używać środków chemicznych, a w szczególności tych z zawartością rodków wybielających lub z dodatkiem rodków czernych.

Connection of the radiator to a central heating system should be made by an experienced installer.

WARNING ! Do not exceed the maximum operating pressure 6 bars.

Clean the surface of the radiator with a soft, clean, slightly damp cotton cloth.


I. Zawarto opakowania: / Package contents:

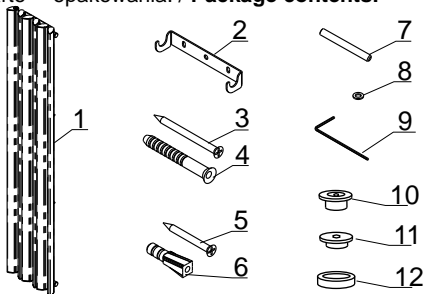


- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Grzejnik - 1 szt. | 1. Radiator - 1 pcs. |
| 2. Uchwyt - 2 szt. | 2. Bracket - 2 pcs. |
| 3. Wkr t 6x80 - 2 szt. | 3. Screw 6x80 - 2 pcs. |
| 4. Kołek rozporowy z kołnierzem 10x80 - 2 szt. | 4. Screw anchor 10x80 - 2 pcs. |
| 5. Wkr t 6x60 - 4 szt. | 5. Screw 6x60 - 4 pcs. |
| 6. Kołek rozporowy 10x50 - 4 szt. | 6. Screw anchor 10x50-4pcs. |
| 7. Wkr t dociskowy M6x50 -1szt. | 7. Grub screw M6x50-1pcs. |
| 8. Podkładka - 4 szt. | 8. Washer - 4 pcs. |
| 9. Klucz imbusowy - 1 szt. | 9. Allen key - 1 pcs. |
| 10. Odpowietznik G1/2- 1 szt. | 10. Air vent G1/2 - 1 pcs. |
| 11. Korek G1/2 - 2 szt. | 11. Plug G1/2 - 1 pcs. |
| 12. Maskownica odpowietznika - 1 szt. | 12. Plug cover - 1 pcs. |

UWAGA! Przed zamontowaniem grzejnika należy wkręcić wkręt dociskowy (7) / ATTENTION! Before mounting the radiator please loosen the grub screw (7)

II. Wkręcić wkręt dociskowy (7) / Loosen the grub screw (7) in the bracket (2).




III. Wyznaczyć na cianie położenie górnych otworów montażowych względem dnia czołowego i zespołu zaworowego. / Determine the location of the upper holes on the wall considering location of the pipes and the valve.

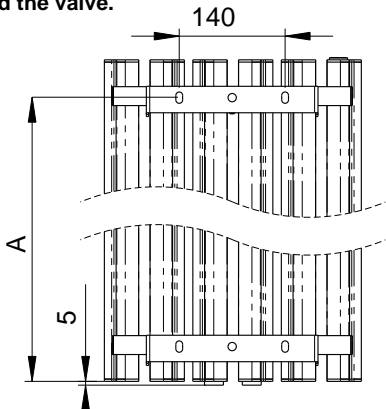


MODEL	A
MG-320, MG-620	1904
MG-318, MG-618	1704
MG-316, MG-616	1504


IV. Wywiercić otwory i przymocować górny uchwyt (2) do ciany za pomocą kołków rozporowych (6) i wkrętu (5) założyć wszystkie podkładki (8). / Drill the holes and attach the upper bracket (2) to the wall with screw anchor (6) and screw (5) and washer (8).

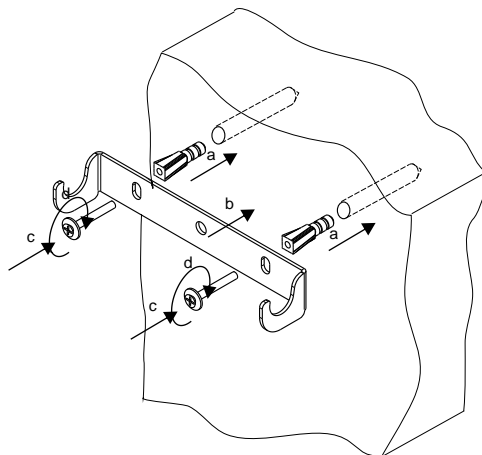


V. Jeśli położenie grzejnika względem dem przysłony jest poprawne należy mocno dokręcić wkręty (5) i zamocować uchwyt dodatkowym długim kołkiem z wkrętem (3,4) wierceń otwór w cianie przez rurociąg, okręcić otwór uchwyty. / If the position of the radiator is correct please tighten the screws (5) and secure the bracket with additional long handle with a screw (3),(4), drill a hole in the wall through the central hole in bracket.

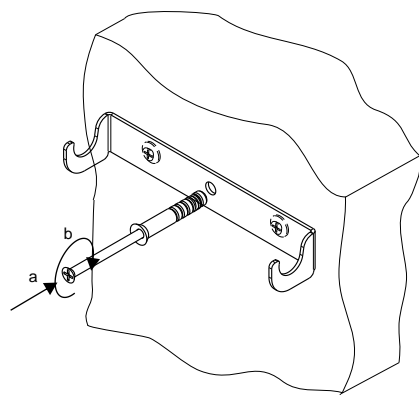


VI. Zawiesić grzejnik na górnym uchwycie należy go lekko odchylić dołem, wsunąć dolny uchwyt i oznaczyć jego położenie na cianie. / Hang the radiator on the upper bracket. Raise it slightly from the pit and slide the bottom bracket. Mark the radiator's position on the wall.

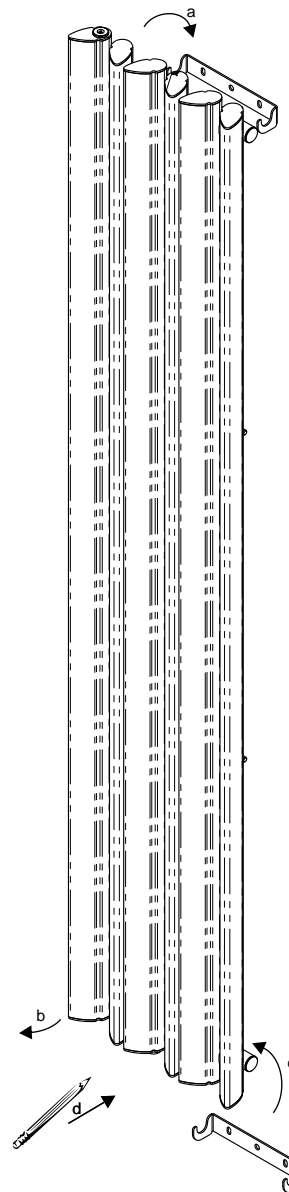

VII. W dalszej kolejności przymocować do ciany dolny uchwyt (2) trzema wkrętami. / Then attach the bottom bracket (3) as in the step IV.

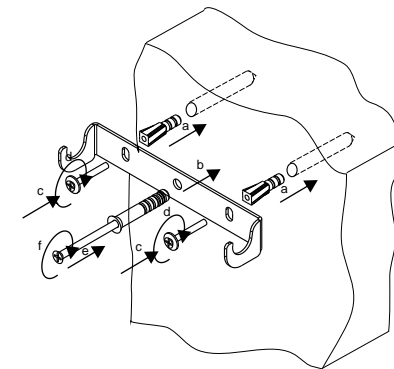

VIII. Zawiesić grzejnik na uchwytach i dokręcić wkręt dociskowy (7) kluczem imbusowym (9). / Hang the radiator on the brackets and tighten the screw (7) with Allen key (9).

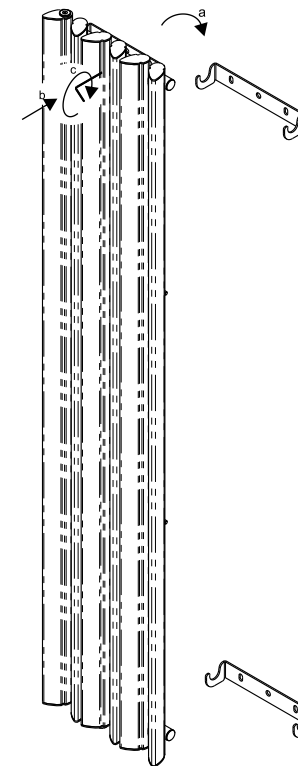

IX. Podłączyć grzejnik do instalacji c.o. UWAGA! Przed napełnieniem grzejnika należy wkręcić korek i odpowietznik. Po odpowietrzeniu grzejnika założyć maskownicę (12). / Connect the radiator to the C. H. system. Attention! First screw in the air vent plug (10).